

令和4年度 下呂市埋立処分場の維持管理に関する記録

下呂市埋立処分場

|        |                       |         |                                                                   |           |  |
|--------|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 施設設置者名 | 下呂市長                  |         |                                                                   |           |  |
| 施設名称   | 下呂市埋立処分場              | 施設所在地   | 岐阜県下呂市金山町岩瀬1371番地                                                 |           |  |
| 埋立地面積  | 19,583 m <sup>2</sup> | 埋立容量    | 126,465 m <sup>3</sup>                                            | 浸出水処理施設規模 |  |
| 埋立期間   | 平成 5年 8月 1日 から        | 埋立対象廃棄物 | 建設廃材(工作物を自ら解体する場合に発生し、自ら下呂市クリーンセンターへ搬入する再生不可能なコンクリート塊、瓦、タイル、レンガ等) |           |  |

1 埋め立てた一般廃棄物の各月の数量

単位:t

|     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |      |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|
| 埋立月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計   |
| 埋立量 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   |    |    |    | 0.00 |


2 埋立地、浸出水処理設備等の点検状況 (処理設備無し)

|                    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 点検月                | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 点検結果               | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   |    |    |    |
| 異常時に処置を講じた年月日及び内容等 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|                    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

3 水質検査結果

別紙のとおり

4 水質検査試料採水箇所

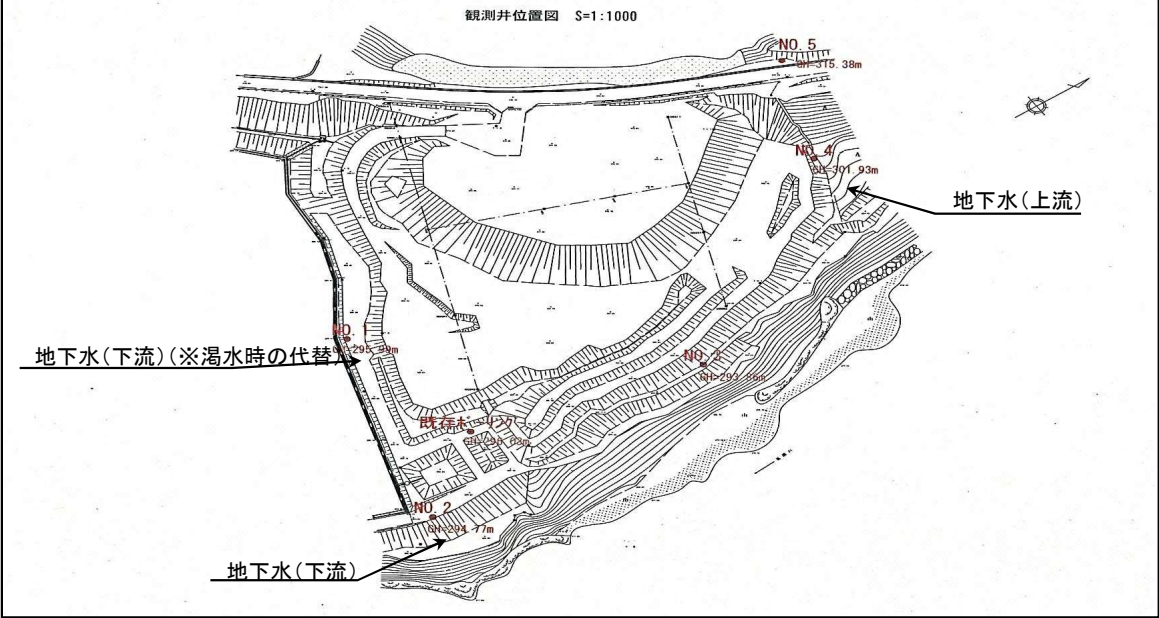

## 別紙

| 試料名 | 地下水(上流) |
|-----|---------|
|-----|---------|

| 測定項目   | 基準値 | 単位   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月   | 11月   | 12月   | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|----|----|----|
| 採取日    | -   | -    | 5/13 | 5/26 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |    |    |    |
| 報告日    | -   | -    | 6/8  | 6/16 | 7/4  | 8/8  | 9/6  | 10/5 | 11/14 | 12/6  | 1/11  |    |    |    |
| 電気伝導率  | -   | mS/m | 2.6  | 2.6  | 3.4  | 2.5  | 2.7  | 2.7  | 3.3   | 3.4   | 2.9   |    |    |    |
| 塩化物イオン | -   | mg/l | 0.7  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.8  | 0.8   | 1.0   | 0.8   |    |    |    |

| 試料名 | 地下水(下流) |
|-----|---------|
|-----|---------|

| 測定項目                       | 基準値      | 単位   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月     | 11月   | 12月   | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|---------|-------|-------|----|----|----|
| 採取日                        | -        | -    | 5/13 | 5/26 | 6/16 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20   | 11/17 | 12/15 |    |    |    |
| 報告日                        | -        | -    | 6/8  | 6/16 | 7/4  | 8/8  | 9/6  | 10/5 | 11/14   | 12/6  | 1/11  |    |    |    |
| 電気伝導率                      | -        | mS/m | 5.6  | 4.7  | 4.3  | 4.8  | 3.4  | 3.5  | 4.6     | 6.2   | 4.6   |    |    |    |
| 塩化物イオン                     | -        | mg/l | 0.7  | 0.8  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.7  | 0.9     | 0.8   | 0.9   |    |    |    |
| 採取日                        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 10/20   | -     | -     | -  | -  | -  |
| 報告日                        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 11/14   | -     | -     | -  | -  | -  |
| カドミウム                      | 0.01     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0003 | -     | -     | -  | -  | -  |
| 全シアン                       | 検出されないこと | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 不検出     | -     | -     | -  | -  | -  |
| 鉛                          | 0.01     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.005  | -     | -     | -  | -  | -  |
| 六価クロム                      | 0.05     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.01   | -     | -     | -  | -  | -  |
| 砒素                         | 0.01     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.005  | -     | -     | -  | -  | -  |
| 総水銀                        | 0.0005   | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0005 | -     | -     | -  | -  | -  |
| アルキル水銀                     | 検出されないこと | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 不検出     | -     | -     | -  | -  | -  |
| クロロエチレン                    | 0.002    | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0002 | -     | -     | -  | -  | -  |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB)             | 検出されないこと | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 不検出     | -     | -     | -  | -  | -  |
| ジクロロメタン                    | 0.02     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.002  | -     | -     | -  | -  | -  |
| 四塩化炭素                      | 0.002    | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0002 | -     | -     | -  | -  | -  |
| 1,2-ジクロロエタン                | 0.004    | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0004 | -     | -     | -  | -  | -  |
| 1,1-ジクロロエチレン               | 0.1      | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.002  | -     | -     | -  | -  | -  |
| 1,2-ジクロロエチレン               | 0.04     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.004  | -     | -     | -  | -  | -  |
| 1,1,1-トリクロロエタン             | 1        | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0005 | -     | -     | -  | -  | -  |
| 1,1,2-トリクロロエタン             | 0.006    | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0006 | -     | -     | -  | -  | -  |
| トリクロロエチレン                  | 0.03     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.001  | -     | -     | -  | -  | -  |
| テトラクロロエチレン                 | 0.01     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0005 | -     | -     | -  | -  | -  |
| 1,3-ジクロロプロペン               | 0.002    | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0002 | -     | -     | -  | -  | -  |
| 1,4-ジオキサン                  | 0.5      | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.005  | -     | -     | -  | -  | -  |
| ベンゼン                       | 0.01     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.001  | -     | -     | -  | -  | -  |
| チウラム                       | 0.006    | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0006 | -     | -     | -  | -  | -  |
| シマジン                       | 0.003    | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.0003 | -     | -     | -  | -  | -  |
| チオベンカルブ                    | 0.02     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.002  | -     | -     | -  | -  | -  |
| セレン                        | 0.01     | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.002  | -     | -     | -  | -  | -  |
| ふっ素                        | 8        | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.1    | -     | -     | -  | -  | -  |
| ほう素                        | 10       | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <0.02   | -     | -     | -  | -  | -  |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物 | 120      | mg/l | -    | -    | -    | -    | -    | -    | <1.0    | -     | -     | -  | -  | -  |

表中の測定数値に表記されている「<」については未満を表します。【例：<0.01→0.01未満】