


下呂市水道施設更新事業 事業概要及び対象施設位置図

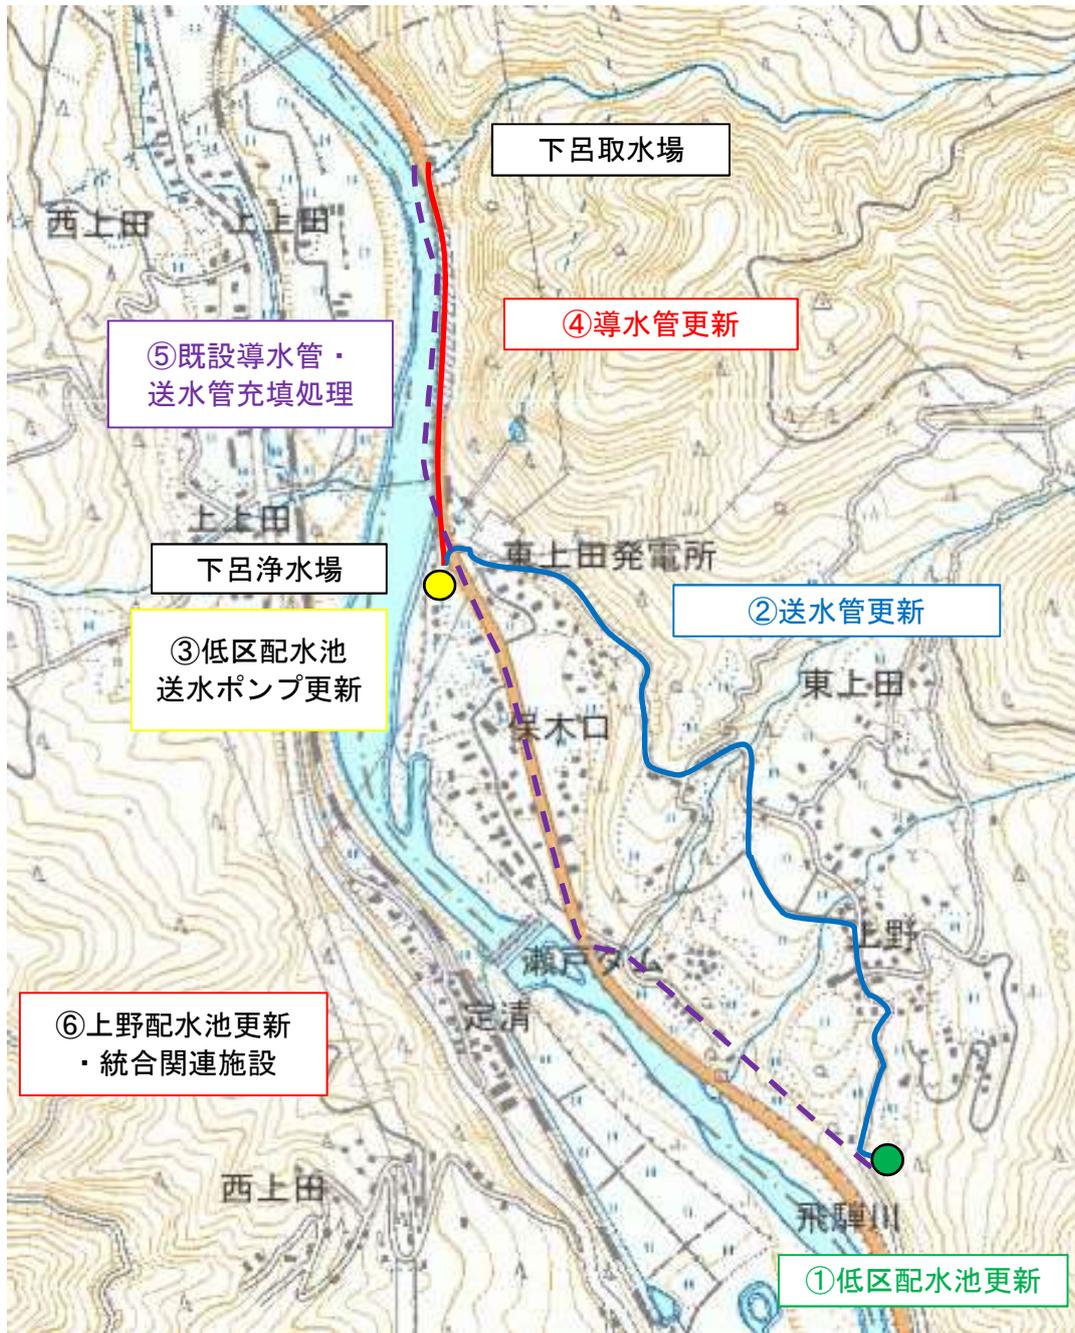

①低区配水池更新

①鋼製タンク (SUS) $V = 3,500\text{m}^3$
 仮設タンク (SUS) $V = 1,200\text{m}^3$

②送水管更新

② $\phi 300\text{mm}$ $L = 1,760\text{m}$

③低区配水池送水ポンプ更新

④導水管更新

④ $\phi 350\text{mm}$ $L = 740\text{m}$

⑤既設導水管・送水管充填処理

⑤ $\phi 400\text{mm}$ $L = 2,000\text{m}$

⑥上野配水池更新・東上田浄水区との統合管路新設

⑥鋼製タンク (SUS) $V = 320\text{m}^3$
 $\phi 50\text{mm} \sim \phi 150\text{mm}$ $L = 760\text{m}$