




想定浸水深の表示について

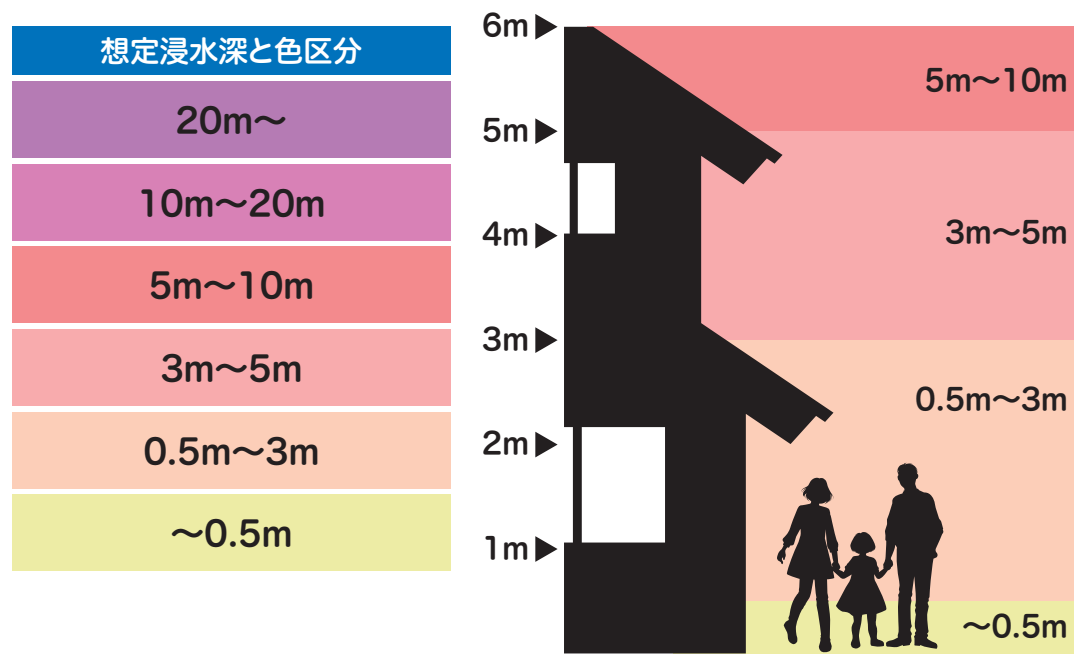

ハザードマップ中の凡例

- 指定緊急避難場所（兼指定避難所）
- 一時（いつとき）避難場所
- 避難所（洪水害非対応）
- 要配慮者施設
- 水位計
- 河川カメラ
- アンダーパス



土砂災害
ハザードマップも
併せてご確認
ください。

【下呂市HP】
<https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/6/405.html>

浸水想定基準

国・岐阜県公表情報による浸水想定範囲を示しています。

Level.1	時間雨量 (mm)	降雨時間(分)	確率年	計画雨量(mm) 又は総雨量
飛 騨 川	13	964	1/50年	214
門 和 佐 川	55	101	1/30年	92

マップ上の要配慮者施設名

番号	施 設 名
111	なかはら子育て・保育ステーション
112	中原診療所
113	なごみ庵

49 50 下呂交流会館
指定緊急避難場所（兼指定避難所）


79 下原公民館
指定緊急避難場所（兼指定避難所）

68 上原公民館
指定緊急避難場所（兼指定避難所）

0 200m 1:10,000



想定浸水深の表示について

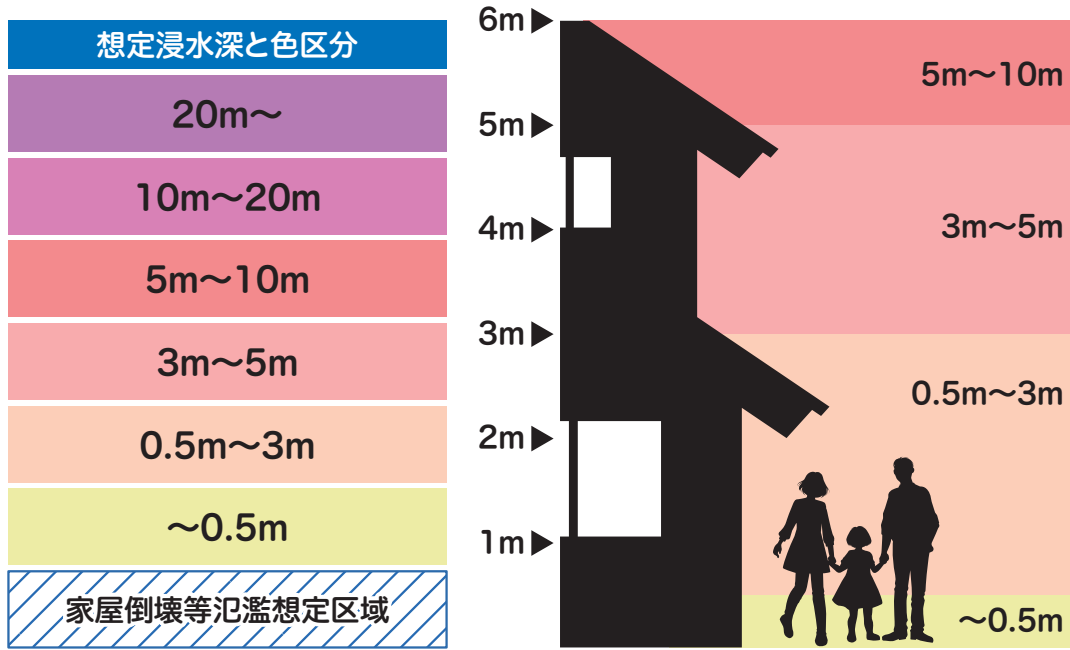

ハザードマップ中の凡例

- 指定緊急避難場所（兼指定避難所）
- 一時（いつとき）避難場所
- 避難所（洪水害非対応）
- 要配慮者施設
- 水位計
- 河川カメラ
- アンダーパス



土砂災害
ハザードマップも
併せてご確認ください。

【下呂市HP】
<https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/6/405.html>

浸水想定基準

国・岐阜県公表情報による浸水想定範囲を示しています。

Level.2	時間雨量 (mm)	降雨時間(分)	確率年	計画雨量(mm) 又は総雨量
飛 騨 川	26	964	1/1000年以上	421
門 和 佐 川	111	101	1/1000年以上	187

マップ上の要配慮者施設名

番号	施 設 名
111	なかはら子育て・保育ステーション
112	中原診療所
113	なごみ庵



49 50 下呂交流会館
指定緊急避難場所（兼指定避難所）

上小谷トンネル

門原

屏風岩

保井戸

ミナト川

羅漢石

久野川

吐月峰

飛騨川
中山橋

瀬戸

瀬戸発電所

CCN:旧中原小学校

焼石駅

行者山トンネル

和佐

三ツ淵

飛騨川

下原ダム



79 下原公民館
指定緊急避難場所（兼指定避難所）



68 上原公民館
指定緊急避難場所（兼指定避難所）

0 200m 1:10,000