

令和6年度 一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

下呂市被覆型一般廃棄物最終処分場

施設設置者名	下呂市長				
施設名称	下呂市被覆型一般廃棄物最終処分場	施設所在地	岐阜県下呂市夏焼109番地		
埋立面積	3,675㎡	埋立容積	約28,000㎡	浸出水貯留量	40㎡
埋立予定期間	令和4年4月1日から	埋立対象廃棄物	一般廃棄物焼却灰、ビン類等破砕屑、し尿汚泥焼却灰、上水乾燥汚泥		

1 埋め立てた一般廃棄物の各月の数量

単位:kg

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
一般廃棄物焼却灰	107,590	93,310	89,890	87,370	87,120	92,040	86,480	91,520	99,160	86,370	85,280	86,520	1,092,650.00
びん類等破砕屑	8,210	10,780	6,550	6,590	9,550	6,770	7,810	10,430	10,970	5,350	8,190	8,760	99,960.00
し尿汚泥焼却灰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
上水乾燥汚泥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0
埋立量合計	115800	104090	96440	93960	96670	98810	94290	101950	110130	91720	93470	95280	1,192,610.00

※し尿汚泥は、一般廃棄物と混焼しているため、単独での焼却灰数量は算出できません。


2 埋立地、浸出水処理設備等の点検状況

点検月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検結果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○:異常なし ×:異常あり												
異常時に処置を講じた年月日及び内容等												

3 水質検査結果

別紙のとおり

4 水質検査試料採水箇所

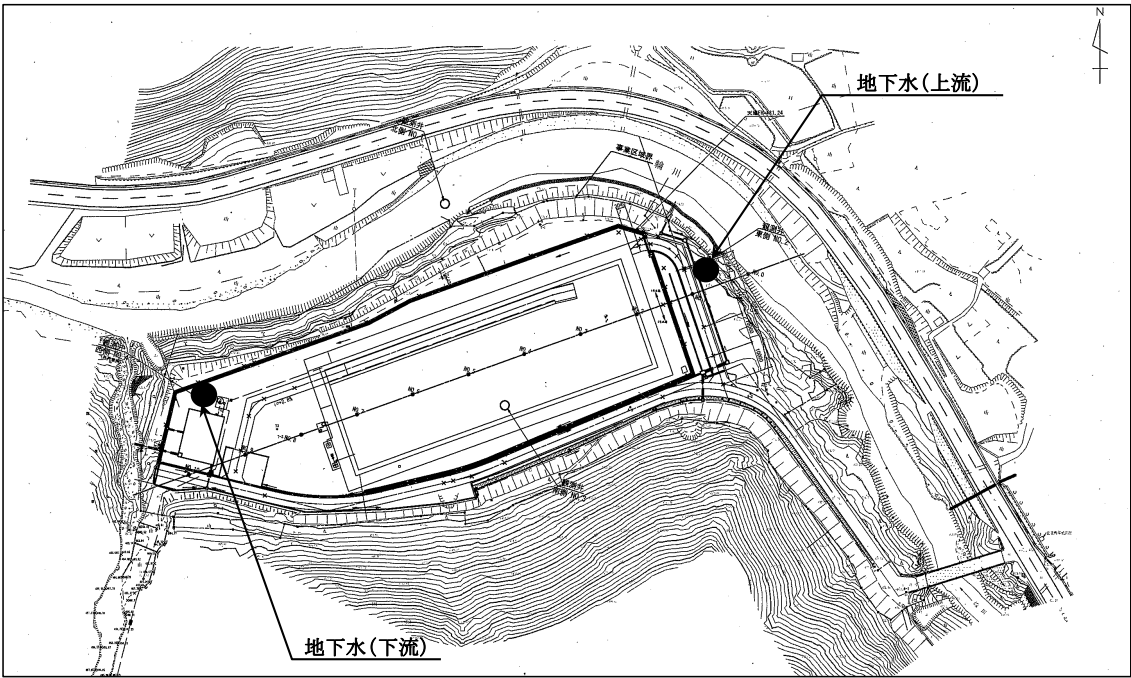

※放流水は中山浄化園にて測定

令和6年度

別紙 1

試料名	放流水														
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	-		5/9	5/23	6/6	7/4	8/1	9/12	10/10	11/14	12/12	1/16	2/6	3/6	
報告日	-		5/24	6/10	7/1	8/1	9/9	10/4	10/29	11/29	1/6	2/7	3/19	3/31	
天候	-	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	-	曇	晴	晴	曇	晴	
水温(℃)	-	℃	14	15	17	17.5	20.5	22.5	-	20	15.6	11.1	-	-	
水素イオン濃度	5.8～8.6	pH	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	7.4	7	7.1	6.9	6.8	7.1	7.1	
生物化学的酸素要求量	60	mg/ℓ	<0.5	<0.5	2.3	<0.5	<0.5	2.0	33.0	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	
化学的酸素要求量	90	mg/ℓ	2.5	2.1	2.6	3.0	2.0	4.1	15.0	8.0	9.0	7.3	9.3	9.4	
浮遊物質	60	mg/ℓ	<0.1	1.4	<0.1	<0.1	<0.1	1.7	4.1	3.5	4.5	1.0	1.4	1.0	
窒素含有量	120(日間平均60)	mg/ℓ	3.8	3.9	5.5	6.9	2.3	4.5	5.7	3.9	3.1	3.7	4.5	3.3	
大腸菌群数	日間平均3,000以下	個/㎤	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	
磷含有量	16(日間平均8以下)	mg/ℓ	0.020	0.020	0.030	0.060	0.280	0.100	0.020	0.010	0.020	<0.01	0.010	<0.01	

採取日	-	-	-	-	-	-	-	-	10/10	-	-	-	-	-
報告日	-	-	-	-	-	-	-	-	10/29	-	-	-	-	-
水温(℃)	-	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.003	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.2	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
四塩化炭素	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	0.04	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	3	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.5	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
ベンゼン	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-
チウラム	0.06	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.006	-	-	-	-	-
シマジン	0.03	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-
チオベンカルブ	0.2	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	200	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.03	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.003	-	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-
有機燐化合物	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.5	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
砒素及びその化合物	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
シアン化合物	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-
シス1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-
セレンおよびその化合物	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
ほう素及びその化合物	50	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.2	-	-	-	-	-
ふっ素及びその化合物	15	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.2	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)	5	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.5	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	30	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
フェノール類含有量	5	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-
銅含有量	3	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-
亜鉛含有量	2	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-
溶解性鉄含有量	10	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
溶解性マンガン含有量	10	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.82	-	-	-	-	-
クロム含有量	2	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-
大腸菌群数	日間平均3,000以下	個/㎤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磷含有量	16(日間平均8以下)	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表中の測定数値に表記されている「<」については未満を表します。【例：<0.01→0.01未満】

【注意事項】表中の不検出(※)について

基準値：検出されないこと。
計量結果：アルキル水銀化合物 … <0.0005mg/ℓ

↓

定量下限値(検査により検出できる限度)未満であるため、不検出(※)の記載

試料名	地下水(上流)													
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	-	-	5/9	5/23	6/6	7/4	8/1	10/4	10/29	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6
報告日	-	-	5/24	6/10	7/1	8/1	9/9	9/5	10/3	11/29	1/9	1/20	3/19	3/31
水温	-	℃	13.0	17.0	14.0	15.0	16.0	13.5	16.0	14.5	15.0	15.5	11.0	11.0
電気伝導率	-	mS/m	3.9	3.2	2.7	4.1	2.9	3.5	3	3.6	4.1	4.4	4.1	5.7
塩化物イオン	-	mg/ℓ	1.7	3.5	1.1	2.2	0.9	1	0.8	0.9	1.6	1.4	1.5	1.9

試料名	地下水(下流)														
測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
採取日	-	-	5/9	5/23	6/6	7/4	8/1	10/4	10/29	11/7	12/5	1/9	2/6	3/6	
報告日	-	-	5/24	6/10	7/1	8/1	9/9	9/5	10/3	11/29	1/9	1/20	3/19	3/31	
水温	-	℃	14.5	17.5	14.0	15.5	17.0	17.0	19.0	16.0	15.0	15.0	11.0	12.0	
電気伝導率	-	mS/m	4.3	4.8	2.7	4.1	3.7	5	4	4.5	3.6	4.5	3.9	5.2	
塩化物イオン	-	mg/ℓ	2.4	1.3	1.1	2.2	1.5	1.8	1.2	1.4	0.9	1.4	1.5	2.1	
採取日	-	-	-	-	-	-	-	-	10/29	-	-	-	-	-	
報告日	-	-	-	-	-	-	-	-	10/3	-	-	-	-	-	
カドミウム	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	
全シアン	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	
鉛	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
六価クロム	0.05	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	
砒素	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
総水銀	0.0005	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
アルキル水銀	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
クロロエチレン	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出されないこと	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	
1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	
1,1,1-トリクロロエタン	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
1,1,2-トリクロロエタン	0.006	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.03	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	
1,3-ジクロロプロペン	0.002	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	
チウラム	0.006	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0006	-	-	-	-	-	
シマジン	0.003	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	
チオベンカルブ	0.02	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
セレン	0.01	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	
ふっ素	0.8	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.2	-	-	-	-	-	
ほう素	1	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<0.2	-	-	-	-	-	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	120	mg/ℓ	-	-	-	-	-	-	<1.0	-	-	-	-	-	

表中の測定数値に表記されている「<」については未満を表します。【例：<0.01→0.01未満】

測定項目	基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイオキシン類	1以下	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【注意事項】表中の不検出(※)について

基準値:検出されないこと。

計量結果:全シアン … <0.1mg/ℓ

アルキル水銀 … <0.0005mg/ℓ

PCB … <0.005mg/ℓ

↓

定量下限値(検査により検出できる限度)未満であるため、全シアン、アルキル水銀、P
CBは不検出(※)の記載